

(第一面)

令和07年度設備点検


対象箇所No: 129

設備点検結果報告書

令和8年2月26日

点検結果報告者


住 所
名 称
代 表 者
統括担当者氏名
資 格
登 録 番 号

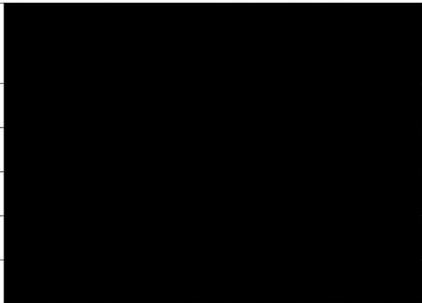

下記建築物について、建築基準法第12条第4項に基づく定期点検の結果を報告します。

記

検査箇所名称 : 富士市交流センター
 所在地 : 富士市富士町20番1号
 点検年月日 : 令和8年1月26日
 前回の点検年月日 : 年 月 日



【1. 建築物の概要】

【イ. 階数】 地上 3 階 地下 0 階

【ロ. 建築面積】 3,027.77 m²【ハ. 延べ面積】 5,721.50 m²【ニ. 検査対象建築設備】 ☒ 換気設備 ☒ 排煙設備 ☒ 非常用の照明装置
☒ 給水設備及び排水設備

【5. 換気設備の概要】

【イ. 無窓居室】	☐ 自然換気設備 (系統 室)	☒ 機械換気設備 (8 系統 8 室)
	☒ 中央管理方式の空気調和設備 (1 系統 1 室)	☐ 無
	☐ その他 (系統 室)	☐ 無
【ロ. 火気使用室】	☐ 自然換気設備 (系統 室)	☒ 機械換気設備 (2 系統 2 室)
	☐ その他 (系統 室)	☐ 無
【ハ. 居室等】	☐ 自然換気設備 (系統 室)	☒ 機械換気設備 (12 系統 12 室)
	☒ 中央管理方式の空気調和設備 (2 系統 2 室)	☐ 無
	☐ その他 (系統 室)	☐ 無

【ニ. 防火ダンパーの有無】 ☒ 有 ☐ 無

【9. 排煙設備の概要】

【イ. 避難安全検証法】

☐ 区画避難安全検証法 (階)☐ 全館避難安全検証法☐ 階避難安全検証法 (階)☐ その他 ()

【ロ. 特別避難階段の付室】

☐ 吸引式 (区画)☐ 加圧式 (区画)☐ 給気式 (区画)☐ 無

【ハ. 非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビー】

☐ 吸引式 (区画)☐ 加圧式 (区画)☐ 給気式 (区画)☐ 無

【ニ. 非常用エレベーターの昇降ロビーの用に供する付室】

☐ 吸引式 (区画)☐ 加圧式 (区画)☐ 給気式 (区画)☐ 無

【ホ. 居室等】

☐ 吸引式 (区画)☐ 加圧式 (区画)☐ 給気式 (区画)☐ 無

【ヘ. 予備電源】

☐ 蓄電池☐ 自家用発電装置☐ 直結エンジン☐ その他 ()

【13. 非常用の照明装置の概要】

- 【イ. 照明器具】 ☒ 白熱灯 (27 灯) ☒ 蛍光灯 (27 灯) ☒ LEDランプ (87 灯) ☐ その他 (灯)
- 【ロ. 予備電源】 ☒ 蓄電池 (内蔵形) (居室 55 灯、廊下 56 灯、階段 28 灯)
- ☐ 蓄電池 (別置形) (居室 灯、廊下 灯、階段 灯)
- ☐ 自家用発電装置 (居室 灯、廊下 灯、階段 灯)
- ☐ 蓄電池 (別置形)・自家用発電装置併用 (居室 灯、廊下 灯、階段 灯)
- ☐ その他 (灯)

【17. 給水設備及び排水設備の概要】

- 【イ. 飲料水の配管設備】 ☐ 給水タンク (基 m) ☒ 貯水タンク (1 基 30 m)
- ☒ その他 (給水管)
- 【ロ. 排水設備】 ☐ 排水槽 ☐ 汚水槽 ☐ 雑排水槽 ☐ 合併槽 ☐ 雨水槽・湧水槽)
- ☐ 排水再利用配管設備 ☒ その他 (衛生器具、排水管)
- 【ハ. 圧力タンクの有無】 ☒ 有 ☐ 無
- 【ニ. 給湯方式】 ☒ 局所式 ☐ 中央式
- 【ホ. 湯沸器】 ☐ 開放式燃焼器 ☐ 半密閉式燃焼器 ☐ 密閉式燃焼器
- ☐ 屋外給湯器 (RF型) ☒ 電気湯沸器 ☐ 給湯ボイラ ☐ 貯湯槽
- ☐ その他 ()